

Suivis Seine, cours d'eau, eaux souterraines

- Afin d'évaluer d'éventuels impacts de l'incendie, l'agence de l'eau Seine-Normandie a adapté la surveillance des eaux qu'elle mène dans le cadre des suivis exigés par la Directive Cadre sur l'Eau en octobre, novembre et décembre 2019.
- Premiers résultats de la campagne d'octobre sur 32 sites
 - 2 sites en Seine
 - 20 stations sur côtières et des affluents de la Seine
 - 10 points d'eau en eaux souterraines
- 11 372 résultats d'analyses, plus de 400 molécules recherchées
- Comparaison de ces résultats avec les données historiques ou des références normatives afin d'identifier les substances en dépassement
- Niveaux conformes à l'exception de certains dépassements portant principalement sur les métaux, les HAP et les dioxines, mais qui restent sous les seuils sanitaires de potabilité.



Résultats des suivis d'octobre 2019 dans la Seine et les cours d'eau


Dépassements :

Seine

- un métal sur 1 station

Cours d'eau

- en métaux sur 13 stations
- en HAP pour 2 stations
- en dioxines 2 stations

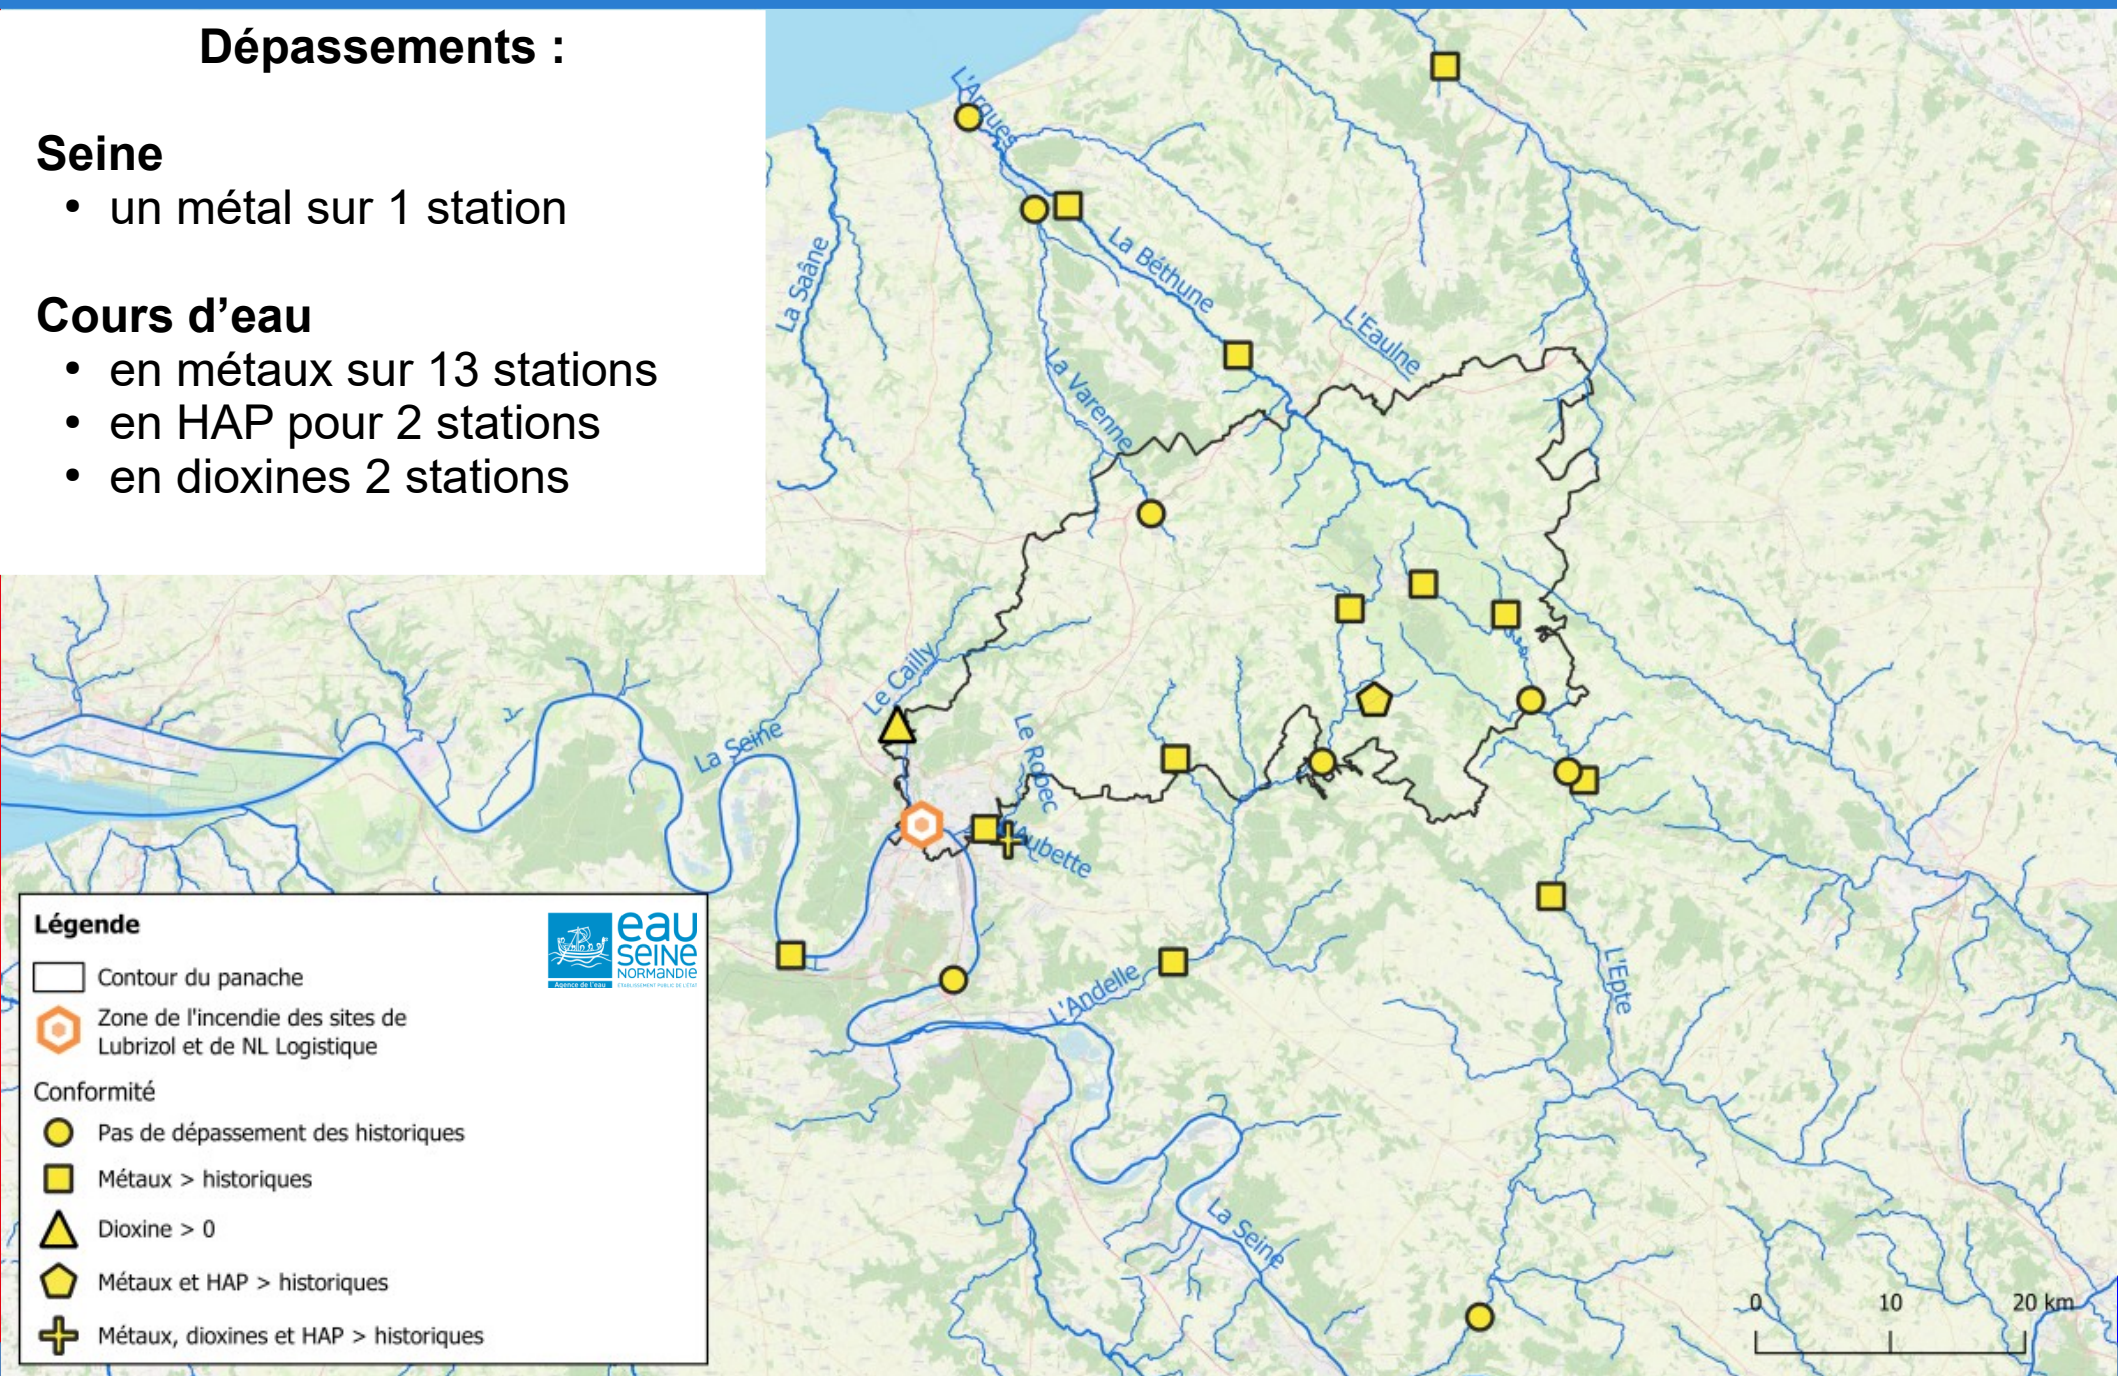

Résultats des suivis d'octobre 2019 dans les eaux souterraines

Dépassements :

Eaux souterraines

- en métaux sur 2 stations
- en HAP sur une source

